

Sınıflandırma / Classification

I M2 Ex d I Mb

Standartlar / Standards

EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31




Sertifika No. / Certificate No.

CESI 13 ATEX 018X / TSE 14.31.35-EX/174

ANTİGRİZÜ FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ FIRE DAMP FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES



AGFA

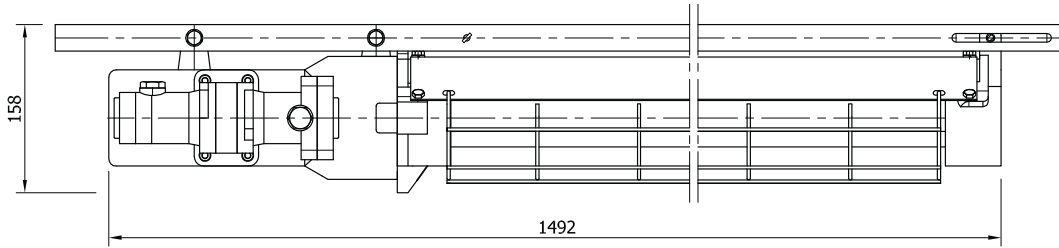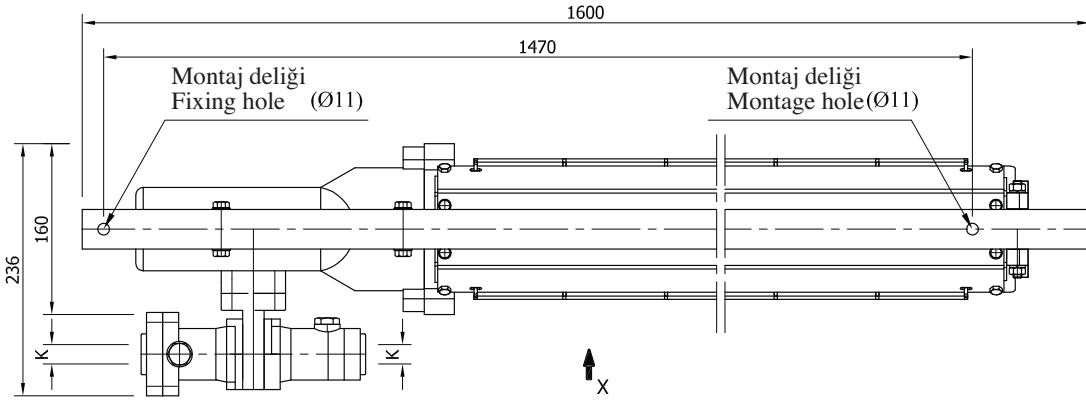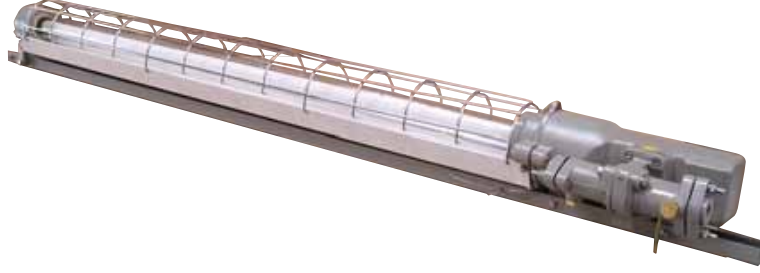

220V 50Hz

Fiş körleme kapağı, floresan ara soketi ve epoxy dondurucu dahil değildir
Plug blanking cover, fluorescent spacing socket and epoxy sealing compound excluded

Epoxy dondurucu 6 adet floresan için 1 kg kullanılır
1 kg Epoxy sealing compound for per 6 fluorescent fixture

Fiş körleme kapağı ve floresan ara soketi 6 adet floresan için 1 adet kullanılır
1 Plug blanking cover and 1 fluorescent spacing socket is used at every 6 fluorescent fixture

Malzeme: Pik döküm GG20 temperli Borosilikat camlı / Material: Cast Iron GG20 with tempered borosilicate glass
Ortalama ağırlık: 22.00 kg / Approximate weight: 22.00 kg

www.protas.com.tr



PROJE MÜHENDİSLİK İNŞAAT
ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET AŞ

FTZU 09 ATEX Q 011
EN ISO/IEC 80079-34: 2011
Üretim Kalite Sistemi



75